

Teljesítmény-állandósági tanúsítvány



275/2013. (VII. 16.) Kormány rendelet alapján

Tanúsítvány szám:	MS 69262487 0001
Jelentés szám:	28233831 001
Kérelmező:	Mercor Dunamenti Zrt. 2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 39. Magyarország
Gyártó:	Mercor Dunamenti Zrt. 2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 39. Magyarország
Gyártóhely:	Mercor Dunamenti Zrt. 2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 39. Magyarország
Termék:	Építési termékek - TŰZGÁTLÓ, TŰZTERJEDEST GÁTLÓ ÉS TŰZVÉDELMI TERMÉKEK, TŰZKÉSLELTETŐ TERMÉKEK
Termék azonosítás:	Termék típusa: Dunafoam 1K, Polylack F, Polylack K, Polylack KR, Polylack Elastic, Polylack S, Dunaseal Tervezett felhasználási terület: Építmények szerkezetei közötti hézagok és rések tömítése, beltérben
Értékelési és ellenőrzési rendszer:	1 FPC report: 28252909 001
Tanúsítás alapjául szolgáló előírások:	NMÉ - 28233830 001

Ez a tanúsítvány igazolja, a Nemzeti Műszaki Értékelésben megadott, a termék teljesítmény állandóságának ellenőrzésére és igazolására vonatkozó összes követelménynek és a teljesítménynek való megfelelést.

Ez a tanúsítvány először 2020.05.12-én lett kiadva és érvényes marad feltéve, hogy a teljesítmény jellemzők ellenőrzésére szolgáló műszaki specifikáció által meghatározott vizsgálati módszerek és/vagy az üzemi gyártásellenőrzés követelményei nem változtak, valamint a termék és a telephely(ek)en alkalmazott gyártási körülmények nem változtak, valamint a termék és a telephely(ek)en a gyártási körülmények is változatlanok. A Terméktanúsító-hely rendszeresen felügyeli a gyártóhelyet és a gyártó üzemi gyártásellenőrzés vizsgálatát. Jelen tanúsítvány nem jogosítja fel a gyártót és a forgalmazót a CE jelölés használatára a fenti termék vonatkozásában.

Terméktanúsító-hely

Kiadás dátuma:

Budapest, 2020.05.12.

Schmidt Ferencné

TÜV Rheinland InterCert Kft., Terméktanúsító-hely — H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B — www.tuv.com
MKEH-80/2015/FHÁ számú kijelölési engedélyben kijelölt szervezet
1008 számon bejelentett szervezet az EU Bizottságnál

Tanúsítvány érvényessége ellenőrizhető: www.CERTIPEDIA.com

MS 69262487 0001 számú tanúsítvány melléklete

Oldal 1/6

Tűzbiztonság

Termékjellemzők	Mértékegység	Érték	Vizsgálati módszer
Tűzállóság	perc	EI 30 - EI 240	EN 1366-4 ? EN 13501-2

Higiénia, egészség és környezetvédelem

Termékjellemzők	Mértékegység	Érték	Vizsgálati módszer
Tisztíthatóság	-	-	Gyártói nyilatkozat

Használati biztonság

Termékjellemzők	Mértékegység	Érték	Vizsgálati módszer
Karbantarthatóság, javíthatóság	-	Cserélhetőség, felújíthatóság	Dokumentáció ellenőrzés

Egyéb jellemzők

Termékjellemzők	Mértékegység	Érték	Vizsgálati módszer
Tapadó szilárdság	N/mm ²	Dunafoam 1K 0,18 (tégla) 0,118 (beton)	MSZ EN ISO 4624
		Polylack K, 0,617 (tégla) Polylack KR 1,340 (beton)	
		Polylack S 0,400 (tégla) 0,621 (beton)	
Sűrűség	g/ml	Dunafoam 1K 1,120	MSZ EN ISO 2811-1
		Polylack K 1,163	
		Polylack KR 1,163	
		Polylack S 1,026	
		Polylack F 1,33	
		Polylack Elastic 1,25	
Nem illó anyagtartalom	m/m%	Dunafoam 1K 92,43	MSZ EN ISO 3251
		Polylack K 76,02	
		Polylack KR 76,02	
		Polylack S 84,14	
		Polylack F 70	
		Polylack Elastic 75	
Jelölés	-	Azonosíthatóság	Vizuális ellenőrzés

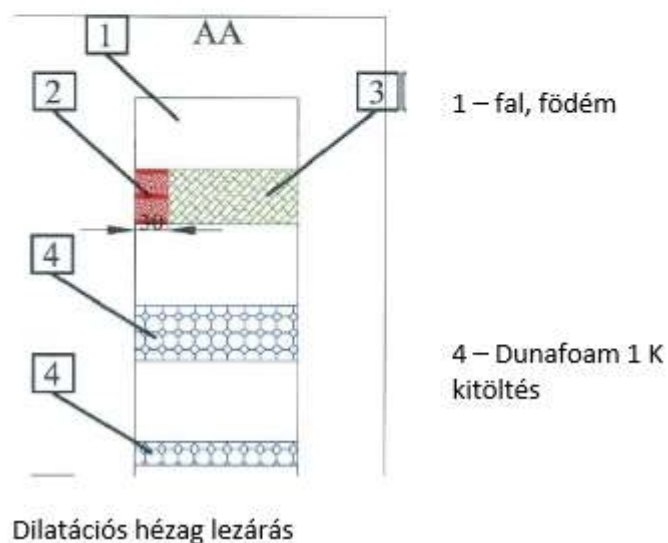
Tanúsító Szervezet
Kiadás dátuma:

Budapest, 2020.05.12.

 Ferencne Schmidt

Dunafoam 1K
u36c37v1

Sor-szám	Atvezetés típusa	Vizsgálati fal típusa, vastagsága (mm)	Nyílásméret maximum (mm)	Szigetelés vastagsága (mm)	Kábel, cső fajta, méret (mm)	Igazolható tűzállósági határérték (T _H ; perc) fal földem	
1.	Dilatációs hézag	Vasbeton 200	20	100	-		EI 90
2.	Dilatációs hézag	Ytong 150	20	150	-	EI 120	EI 120
3.	Dilatációs hézag	Ytong 150	50	150	-	EI 120	EI 120
4.	Dilatációs hézag	Vasbeton 200	50	200	-	EI 120	EI 120


Tanúsító Szervezet
Kiadás dátuma:

Budapest, 2020.05.12.

 Ferencne Schmidt

Lágy szigetelés

Felhasznált anyagok

Polylock F

Polylock K

Polylock KR

Dunaboard 1

Dunaboard 4

u36c21v1 u36c31v1

Hőre habosodó tűzgátló festék -kiszérelés műa. vödör 12,5 kg

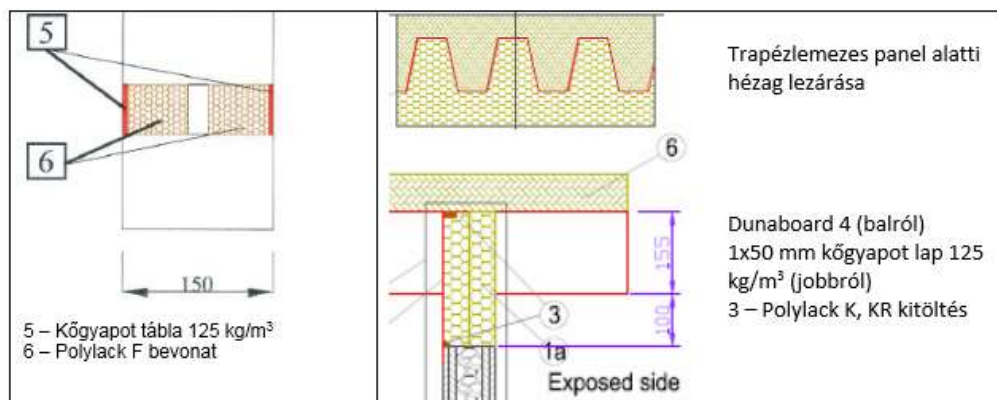
Hőre habosodó tűzgátló kitt - kiszérelés műa. vödör 12,5 kg

Hőre habosodó tűzgátló kitt - kiszérelés 310 ml kartus, 600 ml tömlő

 Kőgyapot lap 60x600x1000 mm, min. 125 kg/m³ térfogatsúlyú egy oldalon Polylock F-el bevonva.

 Kőgyapot lap 50x600x1000 mm, min. 125 kg/m³ térfogatsúlyú egy oldalon Polylock F-el bevonva.

Polylock F és K, vagy KR							
Sor-szám	Atvezetés típusa	Vizsgálati fal típusa, vastagsága (mm)	Nyílásméret vizsgált (mm)	Szigetelés vastagsága (mm)	Kábel, cső fajta, méret (mm)	Igazolható tűzállósági határérték (T _w ; perc) földem	
1.	Dilatációs hézag	Ytong 150	max. 100 mm szélességig	2 x Dunaboard 1	--	EI 120	EI 120
2.	Trapézlemez lezárás	Gipszkart. 100	1000 x 150+100	1x Dunaboard 4 + 1x50 kőgyapot mentes oldalon	Trapézlemez 1000 x 150 x 1,5	EI 120	
3	Dilatációs hézag		vasbeton 20 max. 20 0	2 x 10 + 180 kőgyapot vatta	--	EI 120	EI 120

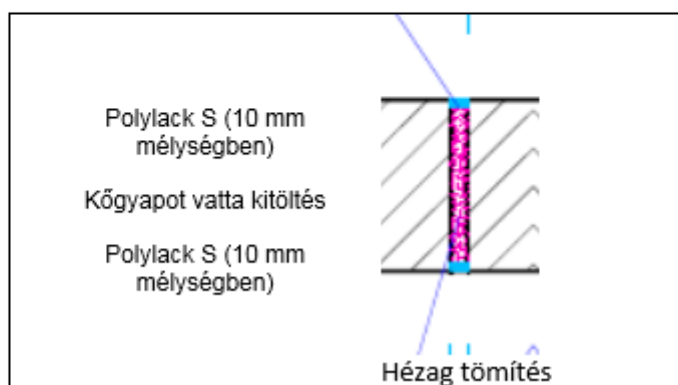

Tanúsító Szervezet
Kiadás dátuma:

Budapest, 2020.05.12.

 Ferencne Schmidt

Polylack S
u36c33v1

Sor-szám	Atvezetés típusa	Vizsgálati fal típusa, vastagsága (mm)	Nyílásméret maximum (mm)	Szigetelés vastagsága (mm)	Kábel, cső fajta, méret (mm)	Igazolható tűzállósági határérték (T _H ; perc) fal földem	
1.	Dilatációs hézag	vasbeton 200	20	2 x 10	--	EI 120	EI 120

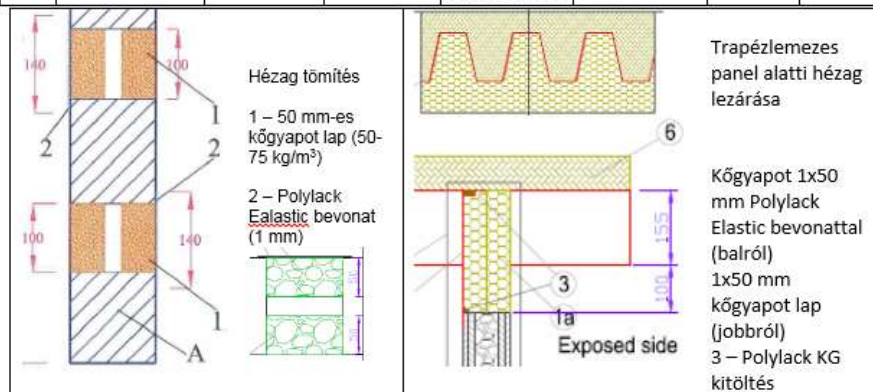

Tanúsító Szervezet
Kiadás dátuma:

Budapest, 2020.05.12.

 Ferencne Schmidt

Polylack Elastic
u36c39v1

Sor-szám	Atvezetés típusa	Vizsgálati fal típusa, vastagsága (mm)	Nyílásméret maximum (mm)	Szigetelés vastagsága (mm)	Kábel, cső fajta, méret (mm)	Igazolható tűzállósági határérték (T _w ; perc) földem	
1.	Dilatációs hézag	Ytong 150	20	2 x 50 Kőgyapot + 1 mm Polylack Elastic tűzoldalon	–	EI 180	EI 120
2.	Dilatációs hézag	Ytong 150	20	2 x 50 Kőgyapot + 1 mm Polylack Elastic a mentett oldalon	–	EI 180	EI 240
3.	Dilatációs hézag	Ytong 150	100	2 x 50 Kőgyapot + 1 mm Polylack Elastic tűzoldalon	–	EI 180	EI 180
4.	Dilatációs hézag	Ytong 150	100	2 x 50 Kőgyapot + 1 mm Polylack Elastic a mentett oldalon	–	EI 180	EI 240
5.	Trapézlemez lezárás	Gipszkart. 100	1000 x 150+100	2 x 50 kőgyapot 50 kg/m ³ mentett oldalon 1 mm Polylack Elastic bevottal	Trapézlemez 1000 x 150 x 1,5	EI 90	
6.	Trapézlemez lezárás	Gipszkart. 100	1000 x 150+100	1 x 50 kőgyapot mentett oldalon 1 mm Polylack Elastic bevottal	Trapézlemez 1000 x 150 x 1,5	EI 60	

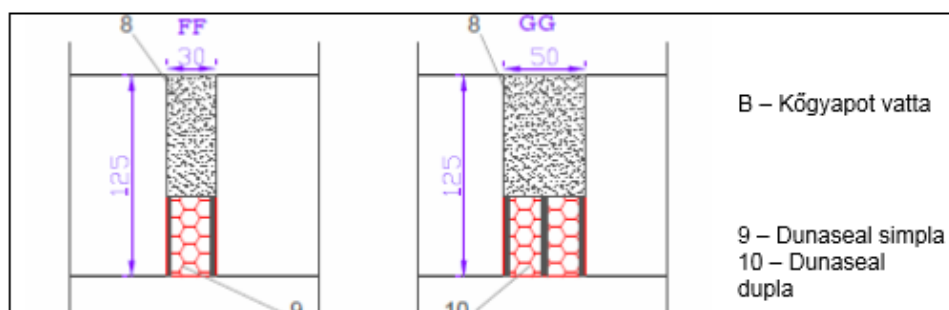

Tanúsító Szervezet
Kiadás dátuma:

Budapest, 2020.05.12.

 Ferencne Schmidt

Dunaseal
u36c35v1

Sor-szám	Atvezetés típusa	Vizsgálati fal típusa, vastagsága (mm)	Nyílásméret maximum (mm)	Szigetelés vastagsága (mm)	Kábel, cső fajta, méret (mm)	Igazolható tűzállósági határérték (T _H ; perc) fal földem	
1.	Dilatációs hézag	Ytong 150	50	30 szalag +120 kőgyapot vatta	--	EI 120	EI 120
2.	Dilatációs hézag	Ytong 150	25	30 szalag +120 kőgyapot vatta	--	--	EI 120
3.	Dilatációs hézag	vasbeton 200	50	2 x 30 szalag +140 kőgyapot vatta	--	EI 120	EI 120


Tanúsító Szervezet
Kiadás dátuma:

Budapest, 2020.05.12.

 Ferencne Schmidt