

Lágy átvezetés
Felhasznált anyagok

Polylack F

Polylack K

Polylack KR

Polylack KG

Dunaboard 1

Dunaboard 2

Dunaboard 3

Dunaboard 4

u36c21v1 u36c31v1 u36c32v1

Hőre habosodó tűzgátló festék -kiszerezés műa. vödör 12,5 kg

Hőre habosodó tűzgátló kitt - kiszerezés műa. vödör 12,5 kg

Hőre habosodó tűzgátló kitt - kiszerezés 310 ml kartus, 600 ml tömlő

Hőre habosodó tűzgátló kitt - kiszerezés műa. vödör 12,5 kg, 310 ml kartus, 600 ml tömlő

Kőgyapot lap 60x600x1000 mmm, min. 125 kg/m³ térfogatsúlyú egy oldalon Polylack F-el bevonva.

Kőgyapot lap 60x600x1000 mmm, min. 125 kg/m³ térfogatsúlyú mindkét oldalon Polylack F-el bevonva.

Kőgyapot lap 80x600x1000 mmm, min. 125 kg/m³ térfogatsúlyú mindkét oldalon Polylack F-el bevonva.


Kőgyapot lap 50x600x1000 mmm, min. 125 kg/m³ térfogatsúlyú egy oldalon Polylack F-el bevonva.

Polylack F és K, vagy KR


Sor-szám	Átvezetés típusa	Vizsgálati fal típusa, vastagsága (mm)	Nyílásméret vizsgált (mm)	Szigetelés vastagsága (mm)	Kábel, cső fajta, méret (mm)	Igazolható tűzállósági határérték (T _H ; perc) fal földem	
1.	Kábelátvezetés*	vasbeton 200	500 x 500	1 x Dunaboard 3	35 (réz), 21 (alu)	EI 120	EI 120
2.	Kábelátvezetés*	Ytong 125 Ytong 150	600 x600	1 x Dunaboard 2	Kombi átvezetés 64 (alu)	EI 45	EI 60
3.	Kábelátvezetés*	Gipszkart 125 Ytong 150	1000 x 1000 1000 x600	2 x Dunaboard 1	EN szabvány által előírt kábelek	EI 120	EI 120
4.	Kábelátvezetés*	Ytong 250	600x600	2x Dunaboard 1 + 1 x kőgyapot lap	Kombi átvezetés kábelköteg, kábelek kábeltálcában	EI 240	
5.	Kábelátvezetés*	Gipszkart 100 Ytong 125 Ytong 150	600 x 600	2 x Dunaboard 4	EN szabvány által előírt kábelek	EI 120 EI 120	EI 120
6.	Légcsatorna	Ytong 125 Ytong 150	600 x600	2 x Dunaboard 1	400 x 400	EI 120	EI 120
7.	Légcsatorna	vasbeton 200	500 x 500	2 x Dunaboard 1	400 x 400	EI 120	EI 120
8.	Dilatációs hézag	Ytong 150	max. 100 mm szélességig	2 x Dunaboard 1	--	EI 120	EI 120
9.	Fémcsőátvezetés*	Ytong 125 Ytong 150	1000 x 1000	Polylack K, KR kitöltés	NM 22 (réz)	EI 90	EI 90
10.	Fémcsőátvezetés*	Ytong 125 Ytong 150	1000 x 1000	Polylack K, KR kitöltés	NM 35 (réz)	EI 60	EI 30

Sor-szám	Átvezetés típusa	Vizsgálati fal típusa, vastagsága (mm)	Nyílásméret vizsgált (mm)	Szigetelés vastagsága (mm)	Kábel, cső fajta, méret (mm)	Igazolható tűzállósági határérték (T _H ; perc) földem	
11.	Fémcsőátvezetés*	Ytong 125 Ytong 150	1000 x 1000	Polylack K, KR kitöltés	NM 60 (acél)	EI 90	EI 60
12.	Fémcsőátvezetés*	Ytong 125 Ytong 150	1000 x 1000	Polylack K, KR kitöltés	NM 159 (acél)	EI 60	EI 120
13.	Fémcsőátvezetés éghető anyagú szigeteléssel	Ytong 125	600 x 600	2 x Dunaboard 1	NM 75 (acél) NM 160 (acél)	EI 120	
14.	Trapézlemez lezárás	Gipszkart. 100	1000 x 150+100	1x Dunaboard 4 + 1x50 kőgyapot mentes oldalon	Trapézlemez 1000 x 150 x 1,5	EI 120	


* Kábelek és fémcsövek az átvezetés teljes vastagságában és a falsíktól mindkét irányban 150 mm hosszan 0,5 mm Polylack F bevonattal készülnek.

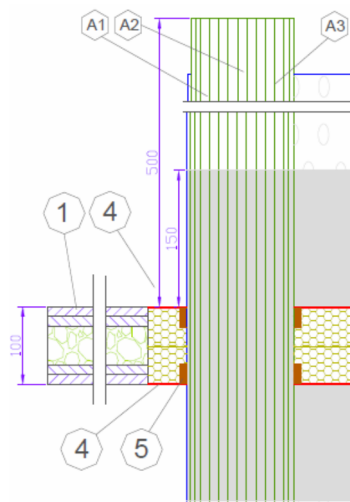


Kábelátvezetés EI 120
A1, A2, A3 – kábelek kábeltálcán
Polylack F bevonattal
4 – Dunaboard 4
5 – Polylack K, KR kitöltés

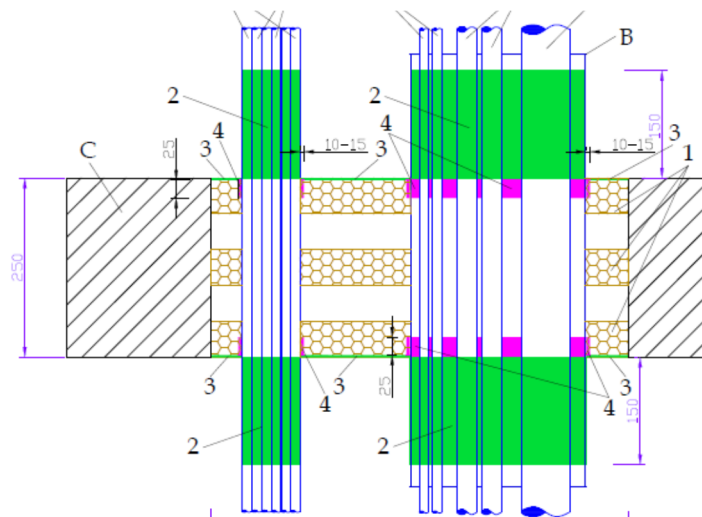

Kábelátvezetés EI 240
2 – Polylack F bevonat kábelén
3 – Dunaboard 4
4 – Polylack K, KR kitöltés

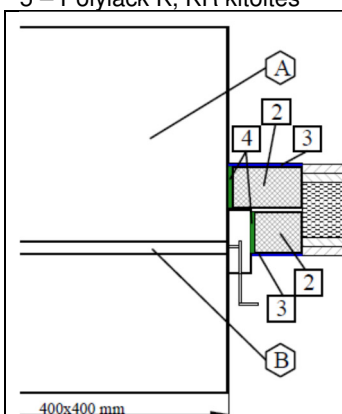

A – légtechnikai vezeték
B – csappantyú
2+3 – Dunaboard 1
4 – Polylack K, KR kitöltés

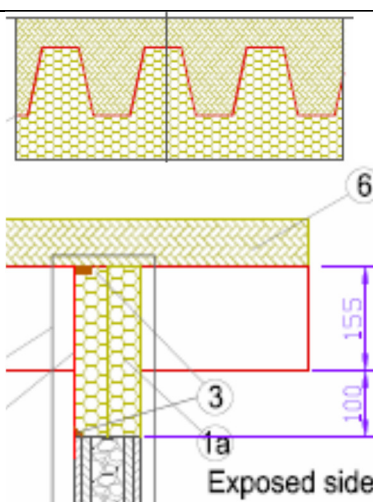


Trapézlemez panel alatti hézag lezárása

Dunaboard 4 (balról)
1x50 mm kőgyapot lap 125 kg/m³ (jobbról)
3 – Polylack K, KR kitöltés


Polylack K, vagy KR

Sor-szám	Átvezetés típusa	Vizsgálati fal típusa, vastagsága (mm)	Nyílásméret vizsgált (mm)	Szigetelés vastagsága (mm)	Kábel, cső fajta, méret (mm)	Igazolható tűzállósági határérték (T _H ; perc) fal földem	
1.	Dilatációs hézag	vasbeton 200	max. 20	2 x 10 + 180 kőgyapot vatta	--	EI 120	EI 120
2.	Fémcsőátvezetés lokális nem ég-hető szigeteléssel	Gipszkart. 100	Egyedi	Polylack K, KR kitöltés + 2 x 450 x 13 kőgyapot	NM 22 (réz) NM 60 (acél)	EI 120	
3.	Fémcsőátvezetés lokális nem ég-hető szigeteléssel	Gipszkart. 100	Egyedi	Polylack K, KR kitöltés + 2 x 450 x 20 kőgyapot	NM 300 (légttech) 600x300 (légttech)	EI 120	
4.	Fémcsőátvezetés lokális nem ég-hető szigeteléssel	Gipszkart. 100	Egyedi	Polylack K, KR kitöltés + 2 x 550 x 30 kőgyapot	NM 160 (acél9)	EI 120	
5.	Fémcsőátvezetés lokális nem ég-hető szigeteléssel	Gipszkart. 100	Egyedi	Polylack K, KR kitöltés + 2 x 700 x 30 kőgyapot	NM 89 (réz) NM 318 (acél)	EI 120	

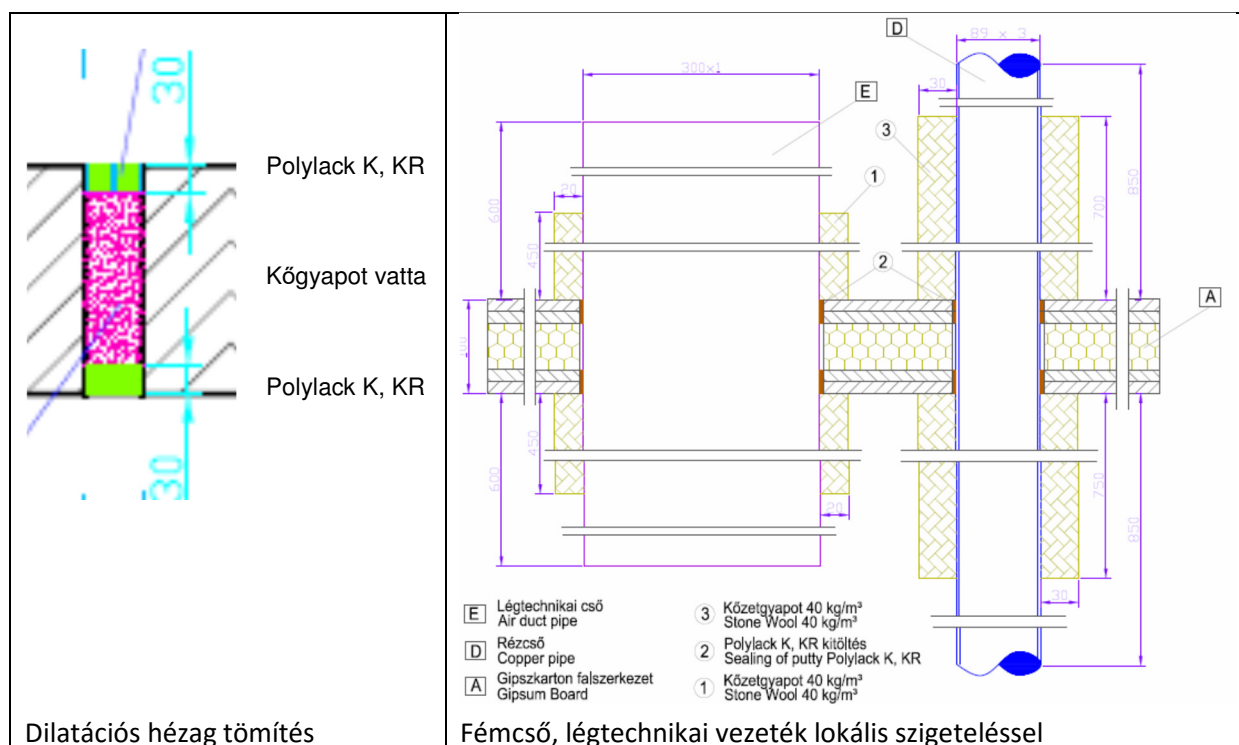

Polylack KG

Sor-szám	Átvezetés típusa	Vizsgálati fal típusa, vastagsága (mm)	Nyílásméret vizsgált (mm)	Szigetelés vastagsága (mm)	Kábel, cső fajta, méret (mm)	Igazolható tűzállósági határérték (T _H ; perc) fal földem	
1.	Kábelátvezetés	Ytong 125	600 x 600	2 x 25 Polylack KG	NM 25 műa. csőben 5x2,5 kábel (réz)	EI 120	
2.	Kábelköteg átvezetés	Ytong 150	600 x 600	2 x 25 Polylack KG	12 db 5x2,5 kábel (réz)	EI 120	EI 120
3.	Csőátvezetés	Gipszkart. 125 Ytong 150	600 x 600	1 x Dunaboard 2,+ 2 x 25 Polylack KG	max. NM 50 PVC cső	EI 60	EI 120
4.	Fémcsőátvezetés 20 mm vtg. éghető anyagú szigeteléssel	Gipszkart. 125	600 x 600	2 x Dunaboard 2,+ 2 x 25 Polylack KG	NM 22 (acél)	EI 120	
5.		Ytong 150	600 x 600		NM 110 (acél)		EI 90
6.		Gipszkart. 125	600 x 600		NM 160 (acél)	EI 90	
7.	Fémcső 30 mm vtg armaflex szigeteléssel	Gipszkart. 100	1200 x 1200	1 x 25 Polylack KG tűz-, vagy tűzmenetett oldalon	NM 63 (acél)	EI 120	
8.	Műanyagcső	Ytong 150	1200 x 1200		NM 50 PVC cső	EI 120	

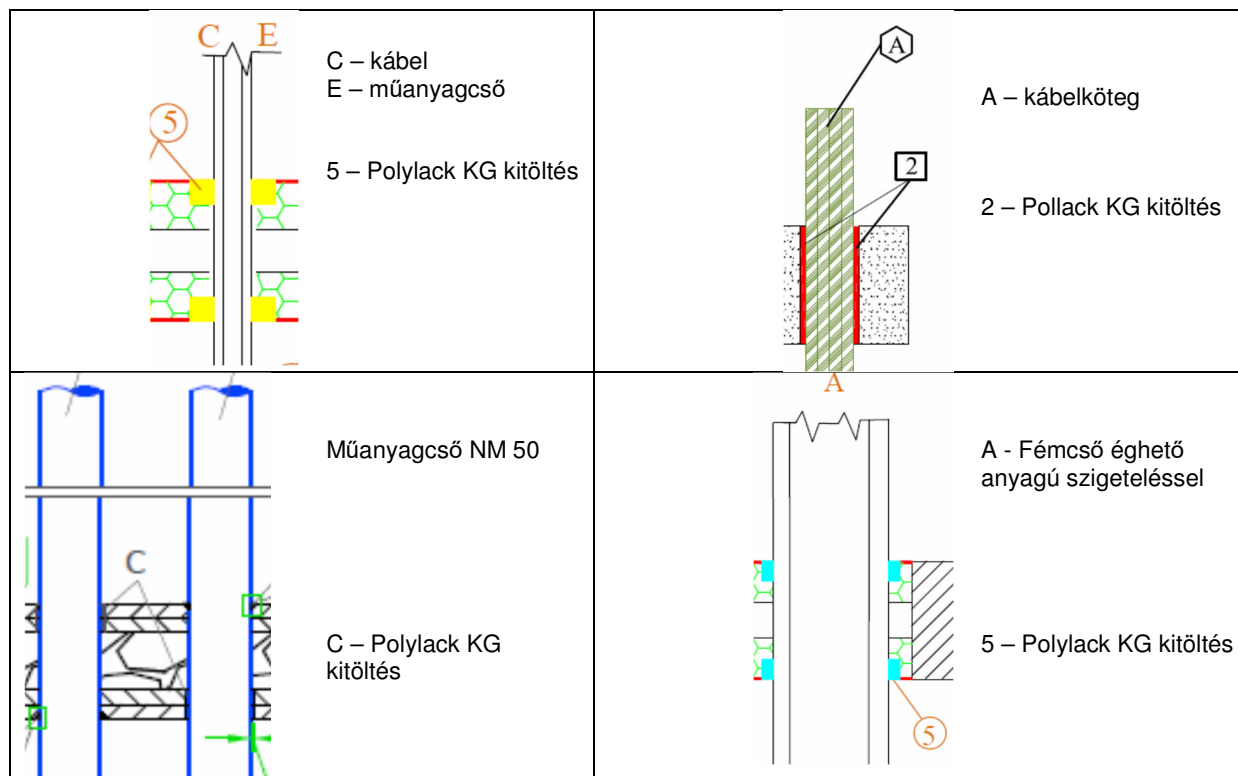

Polylack F és K, vagy KR + PS mandzsetta

Sor-szám	Átvezetés típusa	Vizsgálati fal típusa, vastagsága (mm)	Nyílásméret vizsgált (mm)	Szigetelés vastagsága (mm)	Kábel, cső fajta, méret (mm)	Igazolható tűzállósági határérték (T _H ; perc) fal földem	
1.	Ferde csőátvezetés	Ytong 125	NM 170	Dunaboard 1 dobozolás + 2 db PS mandzsetta	NM 160 PVC	EI 120	
2.	Ferde csőátvezetés	Ytong 150	NM 170	Dunaboard 1 dobozolás + 1 db PS mandzsetta	NM 160 PVC		EI 120

